
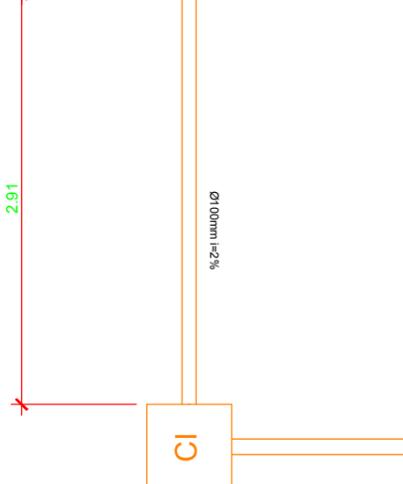
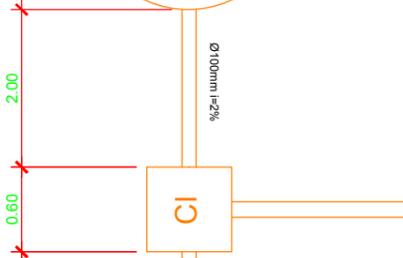
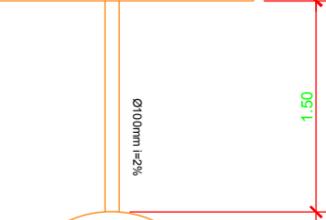



BANHEIROS (DETALHE 01)

Esc: 1/50

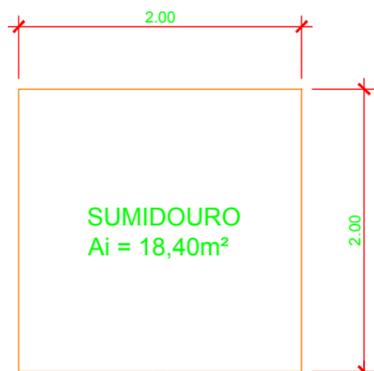



- CI - Caixa de inspeção (detalhe)
- TV - Tubo de ventilação
- Tubo de canalização de esgoto
- Tubo de ventilação
- ⊗ Ralo de inspeção sifonado 100x100x50
- SUMIDOURO (Detalhe)
- Filtro e Fossa em Polietileno deverão atender o Volume indicado.
- O detalhamento e instalação deverá seguir manual do fabricante

- OBS:
- A tubulação que faz a ligação com a fossa atual será trocada;
 - A tubulação que imediatamente após os sanitários deverá ser avaliada;
 - Piso e parede deverão ser refeitos em caso de necessidade de mudanças nos mesmos;

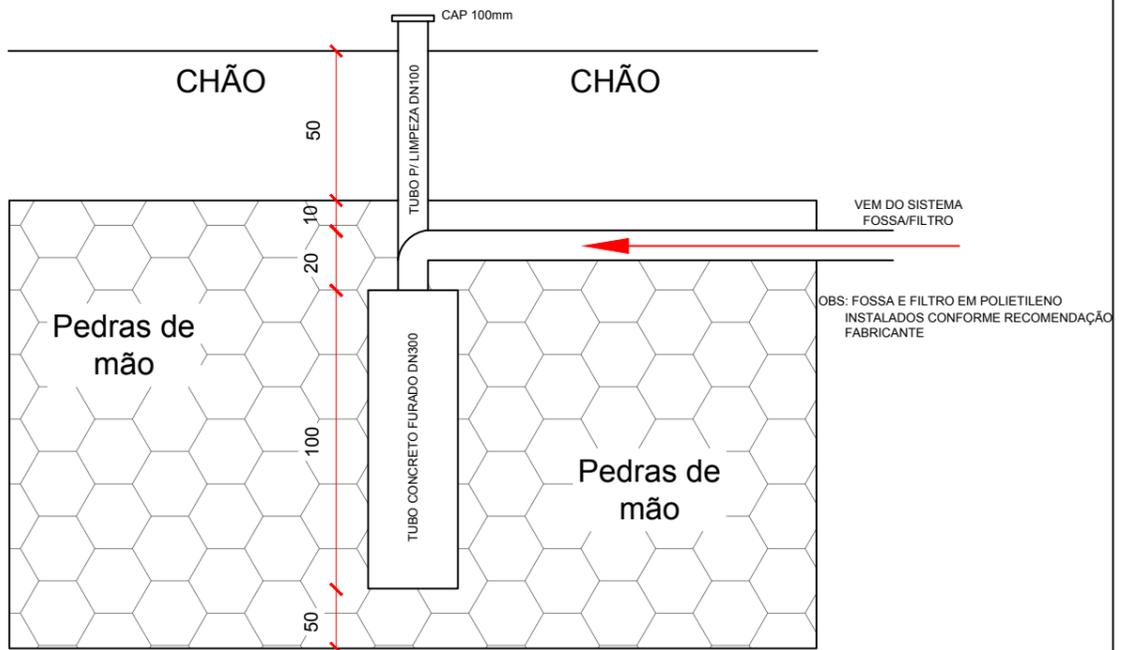


CAIXA INSPEÇÃO S/ESCALA

Cx. Inspeção - planta

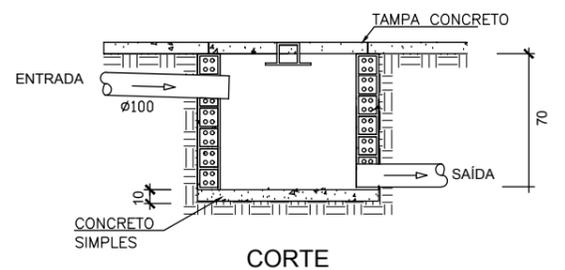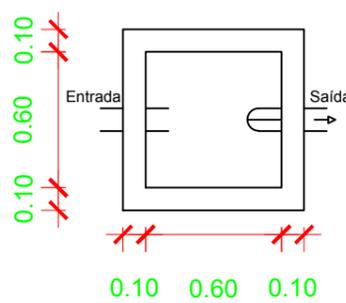

AFASTADO AO MENOS 1.50M DA EDIFICAÇÃO

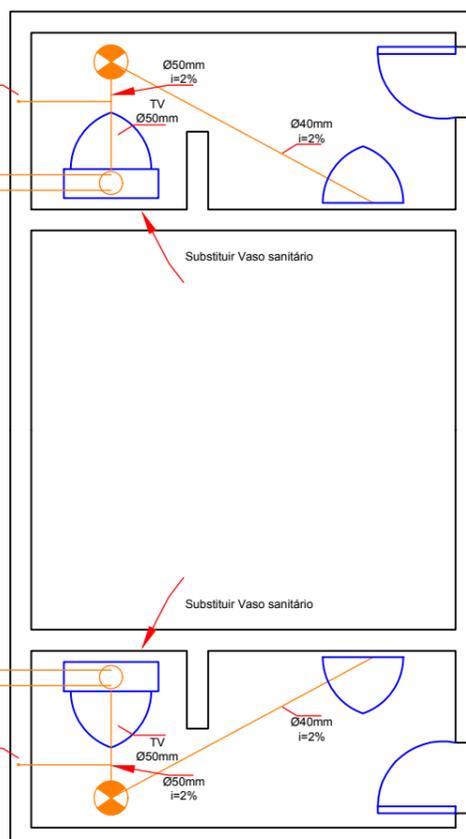

02/02